

**SEATING POWER BOX WITH  
DUPLEX 15A 125V RECEPTACLE, 5V  
5.0A USB CHARGER**

Installation Instructions

**BOÎTE D'ALIMENTATION POUR SIÈGE  
AVEC DEUX PRISES 15 A, 125 V,  
CHARGEUR USB 5 V, 5 A**

Directives de montage

**CAJA DE ENERGÍA PARA ASIENTO  
CON RECEPTÁCULO DUPLEX DE 15A  
125V, CARGADOR USB DE 5V 5.0A**

Instrucciones de instalación

**GENERAL INFORMATION**

*English*

- NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with the national and local electrical code and the following instructions.
- CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.**  
Disconnect power before installing.
- NOTICE:** For Indoor use only.
- Check that the device's type and rating are suitable for the application.
- CAUTION:** Do not use Furniture Power Distribution Units in general patient care areas or critical patient care areas. They have not been evaluated for use where Article 517 of the National Electrical Code requires hospital grade components.

**INSTALLATION**

- Determine location of first power box, based on location of power source, cord length and seating group layout.
- Attach mounting bracket and outlet box using mounting holes, if not already present. (Fig. 1) Use 3/16" blind rivets with a grip range suitable for .075" housing thickness + bracket thickness.
- Determine cord management method.
- Affix mounting bracket and outlet box to seat. Ensure seating box is horizontal after installation. (Fig. 2)
- Determine location for subsequent boxes and mount in the same manner. Ensure cords are routed and secured in protected locations, with appropriate slack, bend radiuses and tension.
- Connect the power cord to power source.
- Ensure circuit breakers are in reset position. (Fig. 3)

**RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

*Français*

- AVIS -** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.**  
Débrancher le circuit avant de procéder au montage.
- AVIS -** Pour utilisation à l'intérieur seulement.
- S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application.
- ATTENTION -** Ne jamais utiliser des unités de distribution électrique pour le mobilier dans les aires de soins généraux ou les aires de soins intensifs des patients. Elles n'ont pas été évaluées pour une utilisation où l'article 517 du National Electrical Code<sup>MD</sup> ou la section 24, partie 1, du Code canadien de l'électricité requiert des composants de catégorie hôpital.

**MONTAGE**

- Déterminer l'emplacement de la première boîte d'alimentation, en se basant sur l'endroit où se trouve la source d'alimentation, la longueur du cordon prolongateur et la disposition de la rangée de sièges.
- Fixer le support de montage à la boîte à l'aide des trous de montage (Fig. 1). En leur absence, utiliser des rivets aveugles de 4,8 mm convenant pour une épaisseur de 1,9 mm + l'épaisseur du support.
- Déterminer le parcours du cordon.
- Fixer le support de montage et la boîte au siège. S'assurer que la boîte se trouve à l'horizontale après le montage. (Fig. 2)
- Déterminer l'emplacement des prochaines boîtes et les monter en répétant la même méthode. S'assurer que le parcours des cordons et les endroits où ils passent sont sécuritaires, qu'ils disposent d'un jeu suffisant, d'un rayon de courbure adéquat et qu'ils sont suffisamment tendus.
- Raccorder le cordon d'alimentation à la source d'alimentation.
- S'assurer que les disjoncteurs sont réarmés « RESET ». (Fig. 3)

**INFORMACIÓN GENERAL**


*Español*

- Nota:** para ser instalada por un electricista calificado y cumpliendo el código eléctrico nacional y local, así como las instrucciones.
- PRECAUCIÓN: riesgo de descarga eléctrica.**  
Desconecte la alimentación antes de instalar.
- Nota:** uso interior solamente.
- Compruebe que las características del dispositivo tipo y capacidad son adecuadas para la aplicación.
- PRECAUCIÓN:** No utilice Unidades de Distribución de Energía en las zonas de atención general al paciente o atención del paciente crítico. No han sido evaluadas para el uso donde el artículo 517 del código eléctrico nacional requiere componentes de grado de hospital.


**INSTALACIÓN**

- Determine la ubicación de la primera caja de energía, basado en la localización de la fuente de energía, longitud del conductor y diseño del grupo de asientos.
- Instale el soporte de montaje a la caja de salida usando los agujeros de montaje, si no están ya presente. (Fig. 1) Utilice remaches 3/16" (4.76 mm) con una capacidad de agarre para .075" (19 mm) grueso de la caja + grueso del soporte.
- Determinar el método de instalación del cable.
- Fije el soporte y la caja de salida al asiento. Asegúrese de que la caja de asiento está horizontal después de la instalación. (Fig. 2)
- Determinar la ubicación de cajas posteriores y montaje de la misma manera. Asegúrese de que cables se instalen y se encuentren en lugares protegidos, con holgura apropiada, radios y tensión adecuados.
- Conecte el cable de alimentación a la fuente de energía.
- Asegúrese de que los interruptores automáticos están en posición RESET. (Fig. 3)


Top Mounting Holes  
Trous de Montage Supérieurs  
Agujeros de Montaje Superior

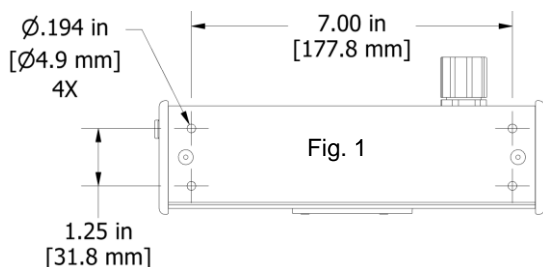

Mount horizontally  
Montage à l'horizontale  
Montaje horizontal

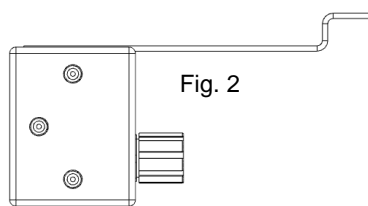

Circuit Breakers  
Disjoncteurs  
Interruptores de circuito

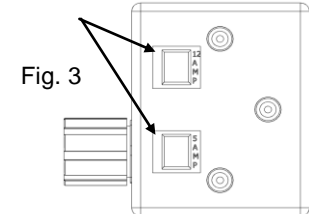

HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V.  
Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8 Tel.: (55) 9151 - 9999  
Col. Tlacoquemecatl del Valle México, 03200 D.F.